


ТАБЛИЦА ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ ПО Т. П. 901 -09 - 11.84 ал. II

N колодца по плану	Марка колодца по грунтовым условиям	Диаметр трубопроводов мм		Схема узла	Диаметр колодца, мм	Полная глубина колодца по профилю, Н мм	N строительной монтажной схемы	Высота рабочей части Нр, мм.	Высота горловины с перекрытием, Нг мм	Объем бетона на опоры м3	Расход материалов																				Стремянка тп901-09-11.84 ал. II тп902-09-22.84 ал. VI	Гидроизоляция				
											Днище	Рабочая часть						Плита перекрытия						Горловина												
		Сборные железобетонные материалы по серии 3.900.1-14																				Кирпичная кладка, ряды	Тип люка													
ПН-10	ПН-15	ПН-20	КС 20.9	КС 20.9а	КС 10.6	КС 10.6а	КС 10.9	КС 10.9а	КС 15.9а	КС 15.6а	КС 15.9	КС 15.6	1ПН20-2	1ПН20-1	3ПН15-1	3ПН15-1	3ПН15-2	2ПН15-1	4ПН15-2	1ПН10-1	КО 6			ПО 10	КС7.3	КС 7.9	КС 10.9	КС 10.3								
ПГ-7	В-3	150	150	У-10г	2000	2810	СМ-11	1800	1010	0.11			1	1	1									1			1		2						Т	С-2
ПГ-8	В-3	150	150	У-10г	2000	2550	СМ-11	1800	750	0.11			1	1	1							1			1		1						Т	С-2	нет	
МК-1	В-3	50	-	-	1500	4220	-	2400	1820	-		1						2 1						1			1		1		2		Л	С-4	нет	
						K1																														
11(КК) В-3		100	-	-	1000	3030	-	2400	630	-	1					1	1	1						1	1		1						Т	С-4	нет	
12(КК) В-3		150	-	-	1000	2680		1800	880	-	1						1	1						1	3		1						Т	С-2	нет	
13(КК) В-3		100	-	-	1500	2490	-	1800	690	-		1						1							1		1					1	Л	С-2	нет	
14(КК) В-3		100	-	-	1000	3490	-	2400	1090	-	1					1	1	1						1	1		2					2	Л	С-4	нет	
15(КК) В-3		150	-	-	1000	2780	-	2100	680	-	1					1	1	1						1	1		1					1	Л	С-3	нет	
16(КК) В-3		100	-	-	1000	3110	-	2400	710	-	1					1	1	1						1	1		1						Т	С-4	нет	
17(КК) В-3		100	-	-	1000	2780	-	2100	680	-	1					1	1	1						1	1		1					1	Л	С-3	нет	
						K2																														
6(КК) В-3		100	-	-	1000	2470	-	1800	670	-	1						1	1	1						1	4							Т	С-2	нет	
7(КК) В-3		100	-	-	1000	2780	-	2100	680	-	1					1	1	1						1	1		1					1	Л	С-3	нет	
8(КК) В-3		100	-	-	1000	2810	-	2100	710	-	1					1	1	1						1	1		1						Т	С-3	нет	
9(КК) В-3		100	-	-	1000	2710	-	2100	610	-	1					1	1	1						1	1		1						Л	С-3	нет	

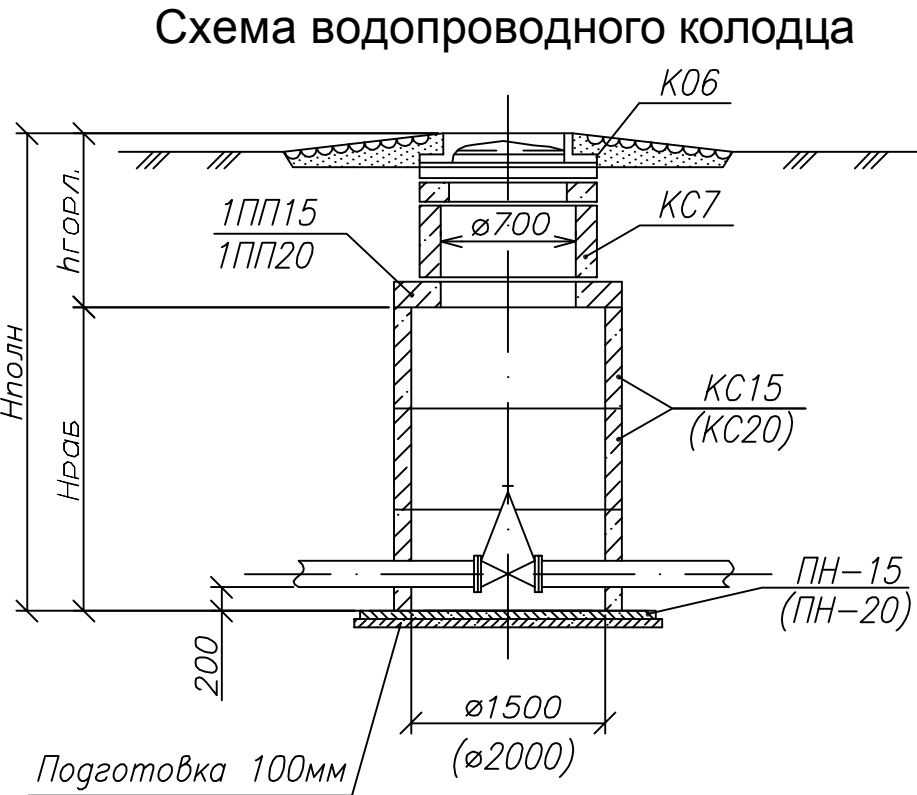

Инв. N подл. 1118

Подпись и дата

Взамен инв. N

						10637 / 6 - II - 15 - НВК.В1				
						Г.Тольятти, Центральный район, ул.Банькина, II этап строительства объектов: жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз. 15, трансформаторная подстанция (ТП-21)				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наружные сети водоснабжения и канализации		Стадия	Лист	Листов
								Р	11	
Нач. отд.	Негуляева					Таблица водопроводных колодцев		ООО "ВОЕНПРОЕКТ" г. Тольятти Свидетельство N П1-23-1-0318 от 13.02.2013		
Провер.	Негуляева									
Разраб.	Смехота									
Н.контр.	Негуляева									